
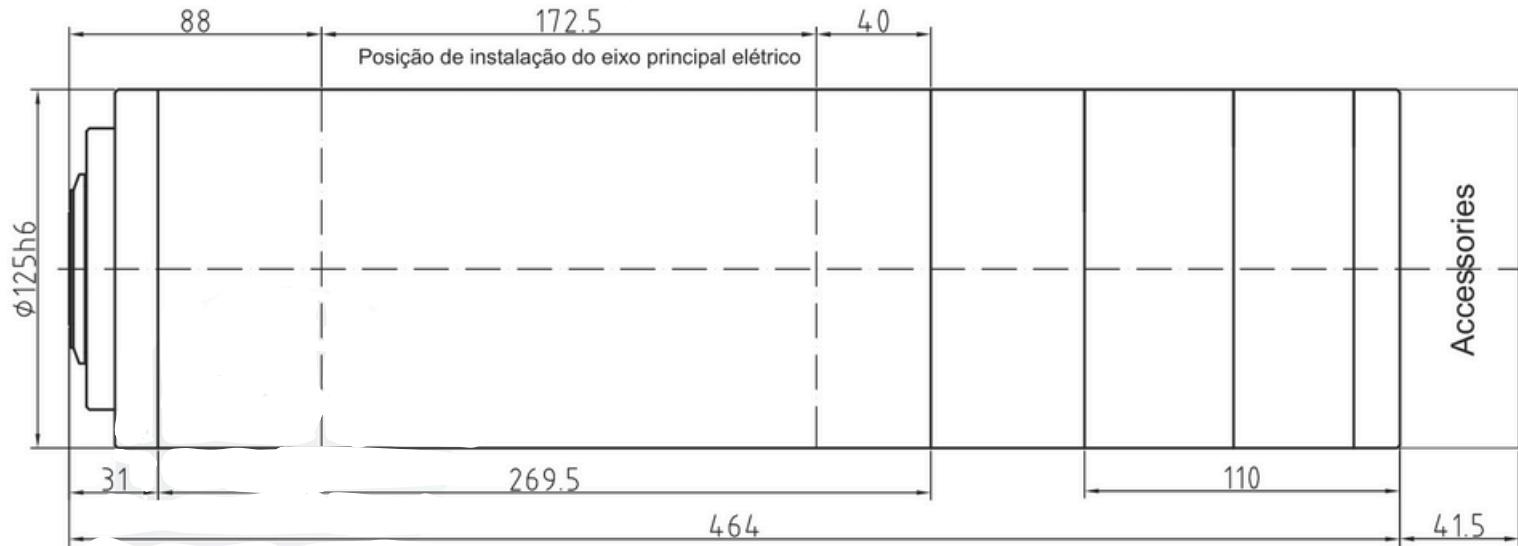


# GDZ 125-30-18Z/7,5

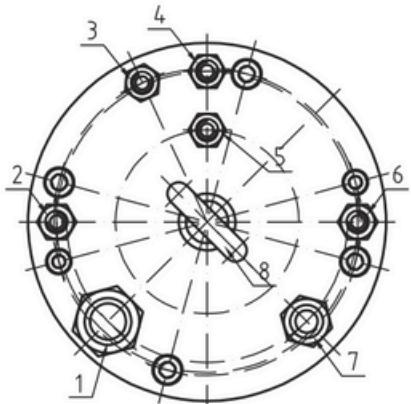

1: Cabo de 3 cores conectados com as fases U, V e W / amarelo verde é cabos terra.  
Linha de controle de temperatura de 110°C - Termistor de duas fases conectado com o protetor de controle de temperatura.

2: Produção de água refrigerante(2 e 6 são terminais para conexão de mangueiras de 8/6)

3: Mudança de pólo e pressão de remoção de poeira 0.2-0,3Mpa (mangueira de 6/4)

4: Pressão de ar do selo de vedação - 0.1-0.2Mpa (mangueira de 6/4)

5: Descarga da ferramenta e pressão de alimentação do ar 0.70 MPa (mangueira 6/4)

6: Elevação da bomba refrigerante 12m (evitar conexões erradas)

7: Quantidade de sensor de proximidade - Pólo de carga e descarga NPN (normalmente aberto) N.A. (N.O. em inglês)  
Método de conexão do sensor de proximidade - Marrom é conectado com +24VDC, azul é conectado com 0VDC e o preto é o fio de sinal do sensor que indica aberto ou fechado.

8: Suporte da armadura do motor para elevação, instalação e uso.

Tensão: 220V  
Potência: 7,5KW  
Corrente: 16,5A  
Frequência: 600Hz  
Veloc. de Rotação: 18000RPM  
Nº de pólos: 4  
Direção rotativa: Rotação no sentido anti-horário  
Porta ferramentas: BT30 - 45°  
Peso: 27Kg

## Parâmetros do termistor de 3 núcleos PTC

Tensão DC	Max. 25VDC/100mA
-20~25°C	≤300Ω
≤90°C	≤750Ω
105°C	≤1650Ω
110°C	Faixa de temperatura de operação
115°C	≥3990Ω
≥125°C	≥12KΩ
≤160°C	Máx. temperatura de armazenamento

## Cuidados especiais:

- O Spindle deve estar bem fixado no clamp (conforme imagem acima) de forma a evitar vibrações. Caso contrário, os rolamentos poderão facilmente ser danificados.
- O eixo principal deve estar totalmente parado antes de trocar a ferramenta. O botão de troca automática não deve ser acionado durante a rotação do eixo. Caso contrário, o eixo principal pode ser danificado.
- O ar comprimido deve ser limpo e seco, filtro deve ter grau de filtração 0,1 micra. O selo de ar é normalmente aberto. É recomendado o uso de um filtro de 2 níveis, com grau de filtração de 0,5 micra e 0,1 micra respectivamente. O filtro deve ter um dispositivo de dreno automático.
- É necessário configurar a frequência do inversor de acordo com a curva de frequência e tensão do estator.